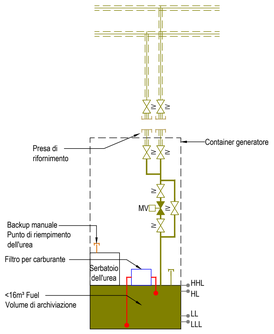

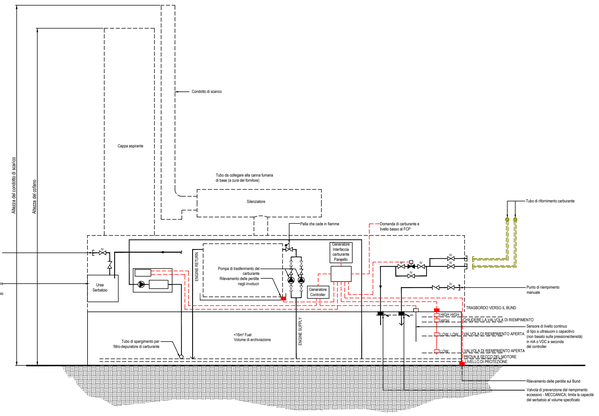

C DETTAGLI DEL GENERATORE 1

SCALE: NTS

D DETTAGLI DEL GENERATORE 2

SCALE: NTS

B BUILDING 1, 2 DIAGRAMMA DEL CARBURANTE

SCALE: NTS

A BUILDING 3, 4, 5 DIAGRAMMA DEL CARBURANTE

SCALE: NTS

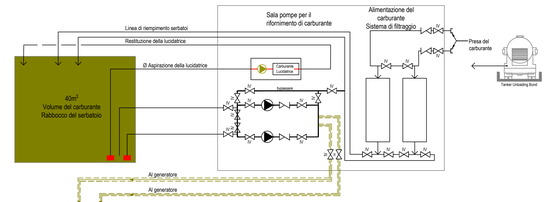

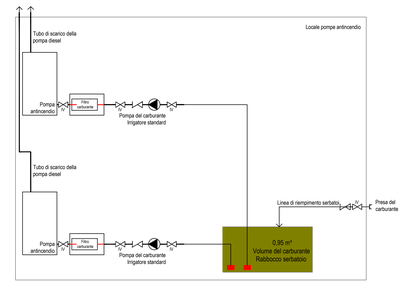

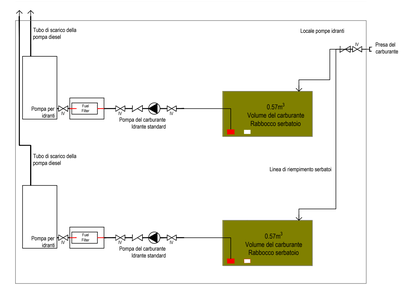

C SCHEMA DI ALIMENTAZIONE PER IRRIGATORI E IDRANTI

SCALE: NTS

All dimensions to be checked on site. Figured dimensions take preference over scaled dimensions. Any errors or discrepancies to be reported to the author. This drawing may not be edited or modified by the recipient.

A0

Copyright and ownership of this drawing is vested in RKD Architects, whose prior written consent is required for its use, reproduction or for publication to any third party. All rights reserved by the law of copyright and by international copyright conventions are reserved to RKD Architects and may be enforced by court proceedings for damages and/or injunctions and costs.
RKD Architects' Quality Management Systems are certified to ISO 9001:2015.

© APTO DC LIMITED 2025. All rights reserved. Any unauthorised reproduction, transmission or use of this drawing or any part of it is prohibited. If any unauthorised acts are carried out in relation to this copyright work, a civil claim may be made and/or a criminal prosecution may ensue. Please delete this drawing if you have received it in error.

Note:

1. Tutte le note generali potrebbero non essere applicabili a tutti i disegni. Questi disegni devono essere letti insieme a tutti gli altri disegni e specifiche pertinenti. Qualsiasi divergenza emergente dismissione in questo disegno, l'ingegnere dovrà essere informato per iscritto prima.
2. Tutte le connessioni delle tubazioni devono essere saldate; non è consentito l'uso di tubazioni filettate, tranne per gli accessori.
3. Tutte le tubazioni per il carburante esterne devono essere in acciaio nero senza piombo (double-contained).
4. Devono essere fornite cuboredi a dima con protezione contro il blocco (lock-shield) type ball valves).
5. Tutte le valvole devono avere la marcatura "ROG" (Read on Gauge).
6. L'apparecchio generatore/meccanico deve coordinarsi con il fornitore del gruppo elettrogeno per garantire la fornitura dei componenti mostrati nell'elaborato del generatore, in modo che il prodotto finale sia completo e utilizzabile, incluso tutti gli accessori mostrati.
7. L'apparecchio generatore/meccanico deve fare riferimento all'interfaccia del gruppo elettrogeno (GYP).
8. L'applicatore generale/meccanico deve fornire componenti non limitati a: tubazioni esterne del carburante, tubazioni del carburante dell'impianto, skid del carburante, tubazioni del carburante, valvole, attrezzature di supporto, controlli, ecc., e deve coordinare la fornitura/installazione delle tubazioni di supporto, salvo diversa indicazione.
9. Le tubazioni devono essere schematizzate: consultare l'architetto per il layout e la distribuzione delle tubazioni.
10. L'applicatore generale/meccanico è responsabile della fornitura e dell'installazione del cablaggio elettrico e della passerella tra lo skid dell'impianto carburante e il generatore/quadro elettrico associato.
11. Tutte le valvole di sovrapressione devono essere installate con unioni o flange secondo le raccomandazioni del produttore; valvole di sostenuto devono essere installate sulla linea di derivazione del carburante (linea di ritorno) per mantenere una pressione nulla (linea di scarico della valvola di sicurezza).
12. Il pannello HMI per il carburante deve essere fornito dall'appaltatore del main contractor per l'affidabilità e per evitare danni.

Rev.	Data	Descrizione

Apto

STATO	PUBBLICATO A TITOLO INFORMATIVO
PROGETTO	SCHUMACHER S1
INDIRIZZO DEL PROGETTO	LACCHIARELLA MILANO
TITOLO DWG.	SCHEMA DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
DWG NO.	SCML1A-BWE-1ZZ-Z-SC-P-54-2100S
REV. P01 / STATO SO / PROGETTO NO. P20256	
DATE 31/07/2026	SCALA NTS / DRN NK / CHK MA

CONSULTANT / MEP DESIGNER

Block & White Engineering
Office 209A
Plot 5 Building
Dubai Internet City
United
www.bw-engineering.com